



zasuwa mechaniczna

YKYzo 5x1,5
YKSLY 10 x 1,5
YKSLYekw 2x2x0,75

zasuwa ręczna

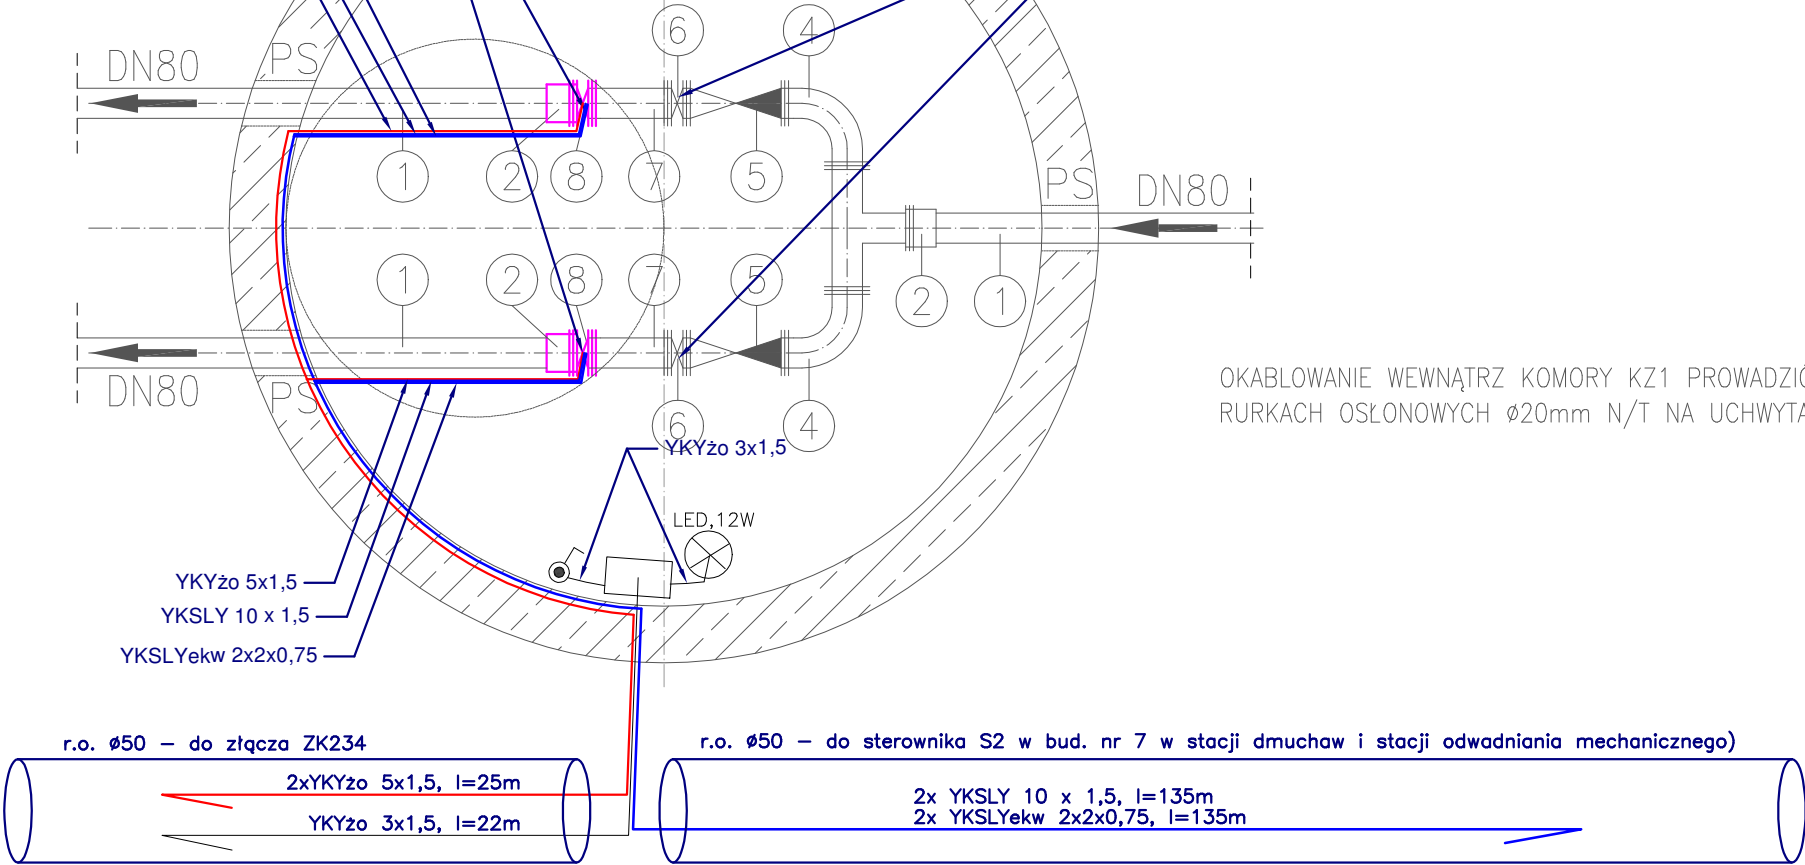

OKABLOWANIE WEWNĄTRZ KOMORY KZ1 PROWADZIĆ W RURKACH OSŁONOWYCH Ø20mm N/T NA UCHWYTACH



ZE ZBIORNIKA
ODŚWIEŻANIA
ŚCIEKÓW

P.H.U. MS Projekt – Usługi Projektowe Sylwester Mituła, 23–100 Bychawa, ul. M.Rataja 6				
Inwestor	Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bychawie, 23–100 Bychawa, ul. M.Rataja 6			
Obiekt	"Porządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Bychawa" Oczyszczalnia ścieków w m. Bychawa			Zlecenie
				Stadium
Treść	Plan instalacji elektrycznych i sterowniczych w komorze zasuw KZ1			Branża
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	lipiec 2019r.	Skala: 1:20
Asyst. Proj.	mgr inż. Andrzej Łukaszuk		lipiec 2019r.	
			lipiec 2019r.	
Sprawdził	inż. Krzysztof Kędziński	LUB/0146/P00E/10	lipiec 2019r.	Rys. nr: E-08
			lipiec 2019r.	